




UKŁADANIE KABLI W ZIEMI

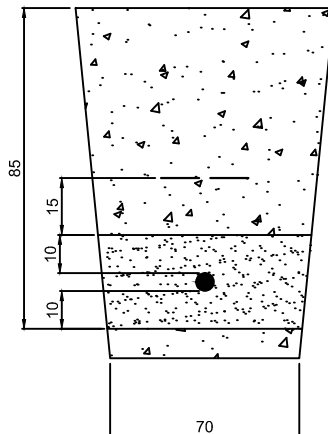

GRUNT RODZIMY



PIASEK



FOLIA KOLORU NIEBIESKIEGO

UWAGA!

1. Przy skrzyżowaniu z istniejącą infrastrukturą na projektowanym kablu należy założyć rury ochronne DVK75.
2. Przy zbliżeniu istniejącego kablu z projektowanym fundamentem masztu oświetleniowego należy założyć na istniejący kabel rurę dwudzielną A160PS.
3. Lokalizacja oraz typ rur ochronnych zostały pokazane na planie sytuacyjnym.

UKŁAD SIECI TN-S

 UL. BRAZYLJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA		NAZWA RYS.: Układanie kabli w ziemi	
INWESTOR: CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE ul. Sucharskiego 15 16-300 Augustów		ETAP: PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BOISKA TRENINGOWEGO TRAWIASTEGO NA PEŁNOWYMIAROWE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W AUGUSTOWIE TOM III- BRANŻA ELEKTRYCZNA		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
ADRES: DZIAŁKA NR. EW. 1130/3 OBR. 4 PRZY UL. TYTONIOWEJ 1 W AUGUSTOWIE		PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Flak MAZ/0543/PW0E/14 MAZ/IE/0138/15	PODPIS
		SPRAWDZAJĄCY inż. Izabela Sikoa 107/82 MAZ/IE/7278/01	PODPIS
		DATA OPRACOWANIA 12.2016	
		SKALA ---	
		NUMER RYSUNKU E-04	